



才


2020年8月19日

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンテクス21ビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1



株式会社 日水

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253

東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル

検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL:042-589-6270)

委 託 者		富良野市					
試 料 の 種 別		浄水					
試 料 名		上水道下五区水源ポンプ場 浄水					
採 水 地 点		下五区水源ポンプ場 (残留塩素濃度：0.1mg/L)					
受託年月日		2020年8月4日					
採水年月日		2020年8月4日	天 候	前日 晴	当日 雨		
気 温		25℃	水 温	12℃			
採 水 者		佐藤 友明 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係			
検 査 期 日		2020年8月4日 ～ 2020年8月18日					
基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果	基 準 項 目	基 準 値	検 査 結 果	
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L 未満
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.0 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.003 mg/L	38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.7 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	84.4 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	40	蒸発残留物	500mg/L以下	114 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.83 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05 mg/L 未満	42	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	0.00001 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 mg/L 未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	0.00001 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 mg/L 未満	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 mg/L 未満	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	48	味	異常でないこと	異常なし
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満	49	臭気	異常でないこと	異常なし
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	50	色度	5度以下	0.5 度 未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満	51	濁度	2度以下	0.1 度
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満		-以下余白-		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
判 定		今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。					

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(厚生労働省告示第261号)に準ずる。

様式-1



才

2020年8月19日

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-1

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253

東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル

検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL:042-589-6270)

委 託 者			富良野市				
試 料 の 種 別			浄水				
試 料 名			上水道中五区水源送水場 浄水				
採 水 地 点			水処理センター（残留塩素濃度：0.3mg/L）				
受託年月日			2020年8月4日				
採水年月日			2020年8月4日		天 候	前日 晴 当日 雨	
気 温			25℃		水 温	15℃	
採 水 者			佐藤 友明 様		（所属） 建設水道部上下水道課施設係		
検 査 期 日			2020年8月4日 ～ 2020年8月18日				
基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果	基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L 未満
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.2 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.010 mg/L	38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.5 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	141 mg/L
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	40	蒸発残留物	500mg/L以下	163 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	5.74 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05 mg/L 未満	42	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 mg/L 未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 mg/L 未満	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 mg/L 未満	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	48	味	異常でないこと	異常なし
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満	49	臭気	異常でないこと	異常なし
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	50	色度	5度以下	0.5 度 未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満		-以下余白-		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L				
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002 mg/L				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L				
判 定		今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。					

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1



2020年8月19日


水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253

東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリート2Fビル

検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)

[illegible]

様式-1




株式会社 日水

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253

東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル

検査責任者 代表取締役社長 中田 雅彦 (TEL:042-589-6270)

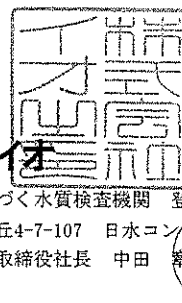

委 託 者		富良野市				
試 料 の 種 別		浄水				
試 料 名		島の下地区簡易水道 浄水				
採 水 地 点		ハイランドふらの（残留塩素濃度：0.25mg/L）				
受託年月日		2020年8月4日				
採水年月日		2020年8月4日	天 候	前日 晴	当日 曇	
気 温		25℃	水 温	8℃		
採 水 者		佐藤 郁哉 様	（所属） 建設水道部上下水道課施設係			
検 査 期 日		2020年8月4日 ～ 2020年8月18日				
基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果	基 準 項 目	基 準 値	検 査 結 果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下 0.005 mg/L 未満
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下 0.01 mg/L 未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下 0.13 mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下 0.03 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下 0.01 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下 21.8 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下 0.005 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	38	塩化物イオン	200mg/L以下 20.5 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300mg/L以下 40.5 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	40	蒸発残留物	500mg/L以下 107 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.41 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下 0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09 mg/L	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下 0.000001 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.5 mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下 0.000001 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下 0.002 mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	45	フェノール類	0.005mg/L以下 0.0005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 mg/L 未満	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下 0.3 mg/L
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 mg/L 未満	47	pH値	5.8以上8.6以下 7.7
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	48	味	異常でないこと 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満	49	臭気	異常でないこと 異常なし
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	50	色度	5度以下 0.5 度 未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満	51	濁度	2度以下 0.1 度 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満		-以下余白-	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002 mg/L			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満			
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005 mg/L			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014 mg/L			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満			
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004 mg/L			
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.002 mg/L			
判 定		今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。				

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253

東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル

検査責任者 代表取締役社長 中田 章 電話 042-589-6270

委 託 者		富良野市					
試 料 の 種 別		浄水					
試 料 名		東山市街地区簡易水道 浄水					
採 水 地 点		東山保育所（残留塩素濃度：0.26mg/L）					
受託年月日		2020年8月4日					
採水年月日		2020年8月4日	天 候	前日 晴	当日 曇		
気 温		26℃	水 温	14℃			
採 水 者		七五三 寛斗 様	(所属) 建設水道部上下水道課施設係				
検 査 期 日		2020年8月4日 ～ 2020年8月18日					
基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果	基 準 項 目	基 準 値	検 査 結 果	
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L 未満
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.8 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.5 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	9.0 mg/L
10	シアン化物イオン及び強化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	40	蒸発残留物	500mg/L以下	56 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.84 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05 mg/L 未満	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 mg/L 未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 mg/L 未満	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 mg/L 未満	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	48	味	異常でないこと	異常なし
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満	49	臭気	異常でないこと	異常なし
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	50	色度	5度以下	0.5 度 未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.23 mg/L	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満		-以下余白-		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L				
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
判 定		今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。					

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1




精武體育會


2020年8月19日

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL:042-589-6270)

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。



株式会社



水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253

東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コングループ2Fビル

検査責任者 代表取締役社長 中田 章裕 (TEL:042-589-6270)

委託者		富良野市					
試料の種類		浄水					
試料名		山部市街地区簡易水道 浄水					
採水地点		山部保育所（残留塩素濃度：0.30mg/L）					
受託年月日		2020年8月4日					
採水年月日		2020年8月4日	天候	前日 晴	当日 雨		
気温		25℃	水温	16℃			
採水者		沢崎 博康 様	（所属） 建設水道部上下水道課施設係				
検査期日		2020年8月4日 ～ 2020年8月18日					
基準項目		基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果	
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.014 mg/L
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.4 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.004 mg/L	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.6 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	84.7 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	40	蒸発残留物	500mg/L以下	132 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	6.16 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05 mg/L 未満	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 mg/L 未満	43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 mg/L 未満	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 mg/L 未満	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	48	味	異常でないこと	異常なし
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満	49	臭気	異常でないこと	異常なし
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	50	色度	5度以下	0.5 度 未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満		-以下余白-		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
判定		今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。					

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1




2020年8月19日

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雄 (TEL 042-589-6270)

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-

様式-1




株式会社 日水

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253

東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コングループ

検査責任者 代表取締役社長 中田 章 (TEL 042-589-6270)



委 託 者			富良野市				
試 料 の 種 別			浄水				
試 料 名			布部市街地区簡易水道 浄水				
採 水 地 点			布部消防署（残留塩素濃度：0.14mg/L）				
受託年月日			2020年8月4日				
採水年月日			2020年8月4日	天 候	前日 晴	当日 雨	
気 温			26℃	水 温	17℃		
採 水 者			七五三 寛斗 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係		
検 査 期 日			2020年8月4日 ～ 2020年8月18日				
基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果	基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L 未満
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.0 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.003 mg/L	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.6 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	141 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	40	蒸発残留物	500mg/L以下	183 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.01 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05 mg/L 未満	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 mg/L 未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 mg/L 未満	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4 mg/L
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 mg/L 未満	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	48	味	異常でないこと	異常なし
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満	49	臭気	異常でないこと	異常なし
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	50	色度	5度以下	0.5 度 未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満		-以下余白-		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003 mg/L				
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006 mg/L				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L				
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002 mg/L				
判 定		今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。					

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1




精武體育會

2020年8月19日


水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雄 (TEL 042-589-6270)

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-1

様式-1



株式会社



水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253

東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル

検査責任者 代表取締役社長 中田 稔 (TEL:042-589-6270)

委 託 者			富良野市				
試 料 の 種 別			浄水				
試 料 名			富丘地区簡易水道 浄水				
採 水 地 点			井上様宅（残留塩素濃度：0.10mg/L）				
受託年月日			2020年8月4日				
採水年月日			2020年8月4日	天 候	前日 晴	当日 曇	
気 温			20℃	水 温	16℃		
採 水 者			井上 敦史 様	（所属）	富丘農事組合		
検 査 期 日			2020年8月4日 ～ 2020年8月18日				
基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果	基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L 未満
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.0 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.4 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	27.0 mg/L
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	40	蒸発残留物	500mg/L以下	70 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.23 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.07 mg/L	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 mg/L 未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 mg/L 未満	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 mg/L 未満	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	48	味	異常でないこと	異常なし
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満	49	臭気	異常でないこと	異常なし
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	50	色度	5度以下	0.5 度 未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満		-以下余白-		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
判 定		今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。					

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1




精武體育會


2020年8月19日

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号53
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリート21ビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 肇 電話 042-589-6270

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-1



株式会社



水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253

東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コングループ21ビル

検査責任者 代表取締役社長 中田 章雄 (TEL:042-589-6270)



委 託 者			富良野市				
試 料 の 種 別			浄水				
試 料 名			学田地区簡易水道 浄水				
採 水 地 点			富良野市種苗センター（残留塩素濃度：0.25mg/L）				
受託年月日			2020年8月4日				
採水年月日			2020年8月4日	天 候	前日 晴	当日 曇	
気 温			25℃	水 温	10℃		
採 水 者			佐藤 郁哉 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係		
検 査 期 日			2020年8月4日 ～ 2020年8月18日				
基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果	基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L 未満
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15.9 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002 mg/L	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	38	塩化物イオン	200mg/L以下	25.2 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	43.7 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	40	蒸発残留物	500mg/L以下	154 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.03 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09 mg/L	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 mg/L 未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 mg/L 未満	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 mg/L 未満	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	48	味	異常でないこと	異常なし
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満	49	臭気	異常でないこと	異常なし
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	50	色度	5度以下	0.5 度 未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満		-以下余白-		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L				
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003 mg/L				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.002 mg/L				
判 定		今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。					

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1